メジャリングプリズムの使用期間について

いつもハーグストレイト社のｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ ｱﾌﾟﾗﾈｰｼｮﾝﾄﾉﾒｰﾀ用メジャリングプリズムをご愛用頂き誠に有難うございます。この度ハーグストレイト社は、メジャリングプリズムを安全にご使用頂ける有効期限（製造日より 5 年間）を設け、且つ使用期間は最長 2 年に留めるようにと強調してまいりました。ご使用になる消毒液の種類や濃度・患者数・取扱方法など様々な要素があるため、使用回数または安全に使用できる期間を一概に定めることはできませんが、同社は多数の施設での実績を精査した結果、この期間を推奨しております。

ハーグストレイト社はこれを徹底するため、メジャリングプリズム本体の表示を変更しますのでご案内致します。

1. 2010 年 12 月以前に販売されていたメジャリングプリズムには、**製造日（工場のマーク の後に西暦年−月）**が印字されています。**有効期限はこの日より 5 年間**です。
2. 現在販売中のメジャリングプリズムには、**有効期限（砂時計のマーク の後に西暦年−月）**が印字されています。
3. 2009 年 10 月以前に製造されたメジャリングプリズムにはロット番号のみが印字されています。詳細についてはお問い合わせ下さい。

2010 年 12 月以前に販売

現在販売中

●有効期限を過ぎたら使用しないで下さい。ハーグストレイト社は**有効期限までの最長 2 年間の使用を推奨**しています。
●使用期間は、最初に使用した時から始まります。
●使用期間は、取扱説明書に記載されている指示に従って正しく使用されている場合に適用されます。「ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ ｱﾌﾟﾗﾈｰｼｮﾝﾄﾉﾒｰﾀ用メジャリングプリズムの取扱いについて」を参照して下さい。
●使用期間は、キズもしくはクラックのついたメジャリングプリズムには適用されません。キズもしくはクラックのついたものは直ちに廃棄して下さい。廃棄の際は、医療廃棄物として各自治体の指示に従い適正に処理して下さい。
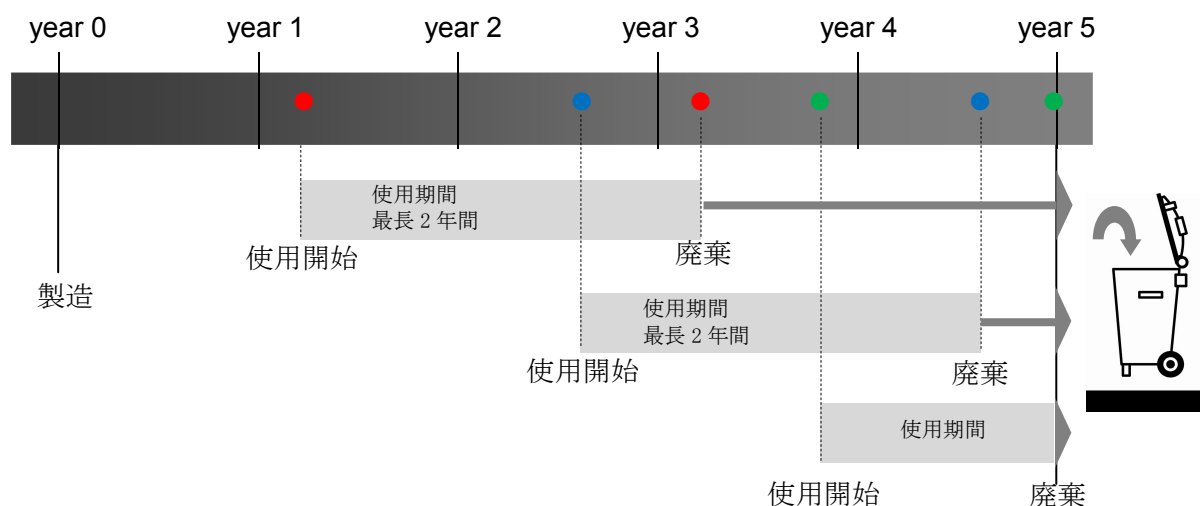
使用期間が 2 年に満たなくても、有効期限が過ぎたら廃棄

㈱ＪＦＣセールスプラン 営業部
本 社 / TEL03-5684-8531 大 阪 / TEL06-6271-3341
名古屋 / TEL052-261-1931
福 岡 / TEL092-414-7360

ジャパン フォーカス㈱ ＪＦＣテクノクラート
本 社 / TEL03-3815-1995 大 阪 / TEL06-6262-1099

Ver.1.1 2011/02